

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБНО-ВАТАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2012

№ 2

д.Рыбная Ватага

**Об утверждении схемы теплоснабжения Рыбно-
Ватажского сельского поселения**

В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 29
Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» утвердить
схемы теплоснабжения Рыбно-Ватажского сельского поселения. Приложение
1.

Глава администрации
Рыбно-Ватажского сельского поселения



К.В.Седлов

Приложение №1
к постановлению администрации
Рыбно-Ватажского сельского
поселения №2 от 10.01.2012 г.


Показатели к схеме теплоснабжения
Рыбно-Ватажского сельского поселения

Трубопровод		
Место нахождения (населенный пункт, улица, №)	д. Рыбная Ватага	п.Осиновка
Отапливаемые объекты	МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага	МКНОУ ООШ п.Осиновка
Год ввода в эксплуатацию	1987	1979
Протяженность сетей (встроенный) км.	0,56	0,07
Расположение (надземный, подземный)	надземное	надземное
Вид материала	Сталь, чугун	сталь
Диаметр труб	70 мм, 200 мм	150 мм
Тепловые камеры (колодцы с задвижками)	6	-
Капитальный ремонт (год)	2010	Не было
Другие показатели	-	-
Характеристика котельных		
Вид топлива	дрова	дрова
Годовая потребность топлива	800 м ³	50 м ³
Количество котлов	3	1
Тип котла (основного, резервного)	КВ-К (Кировец-ПК универсал)	Основной КВ-300
Год ввода в эксплуатацию	2 с 1987, 1 с 1999 г.	2011 г.
Мощность (Гкал/час)	6 раб.атм. при t ^o =115°С	-



Комитет
по земельным
ресурсам и
землеустройству
Кировского
района

Рыбная Ватага

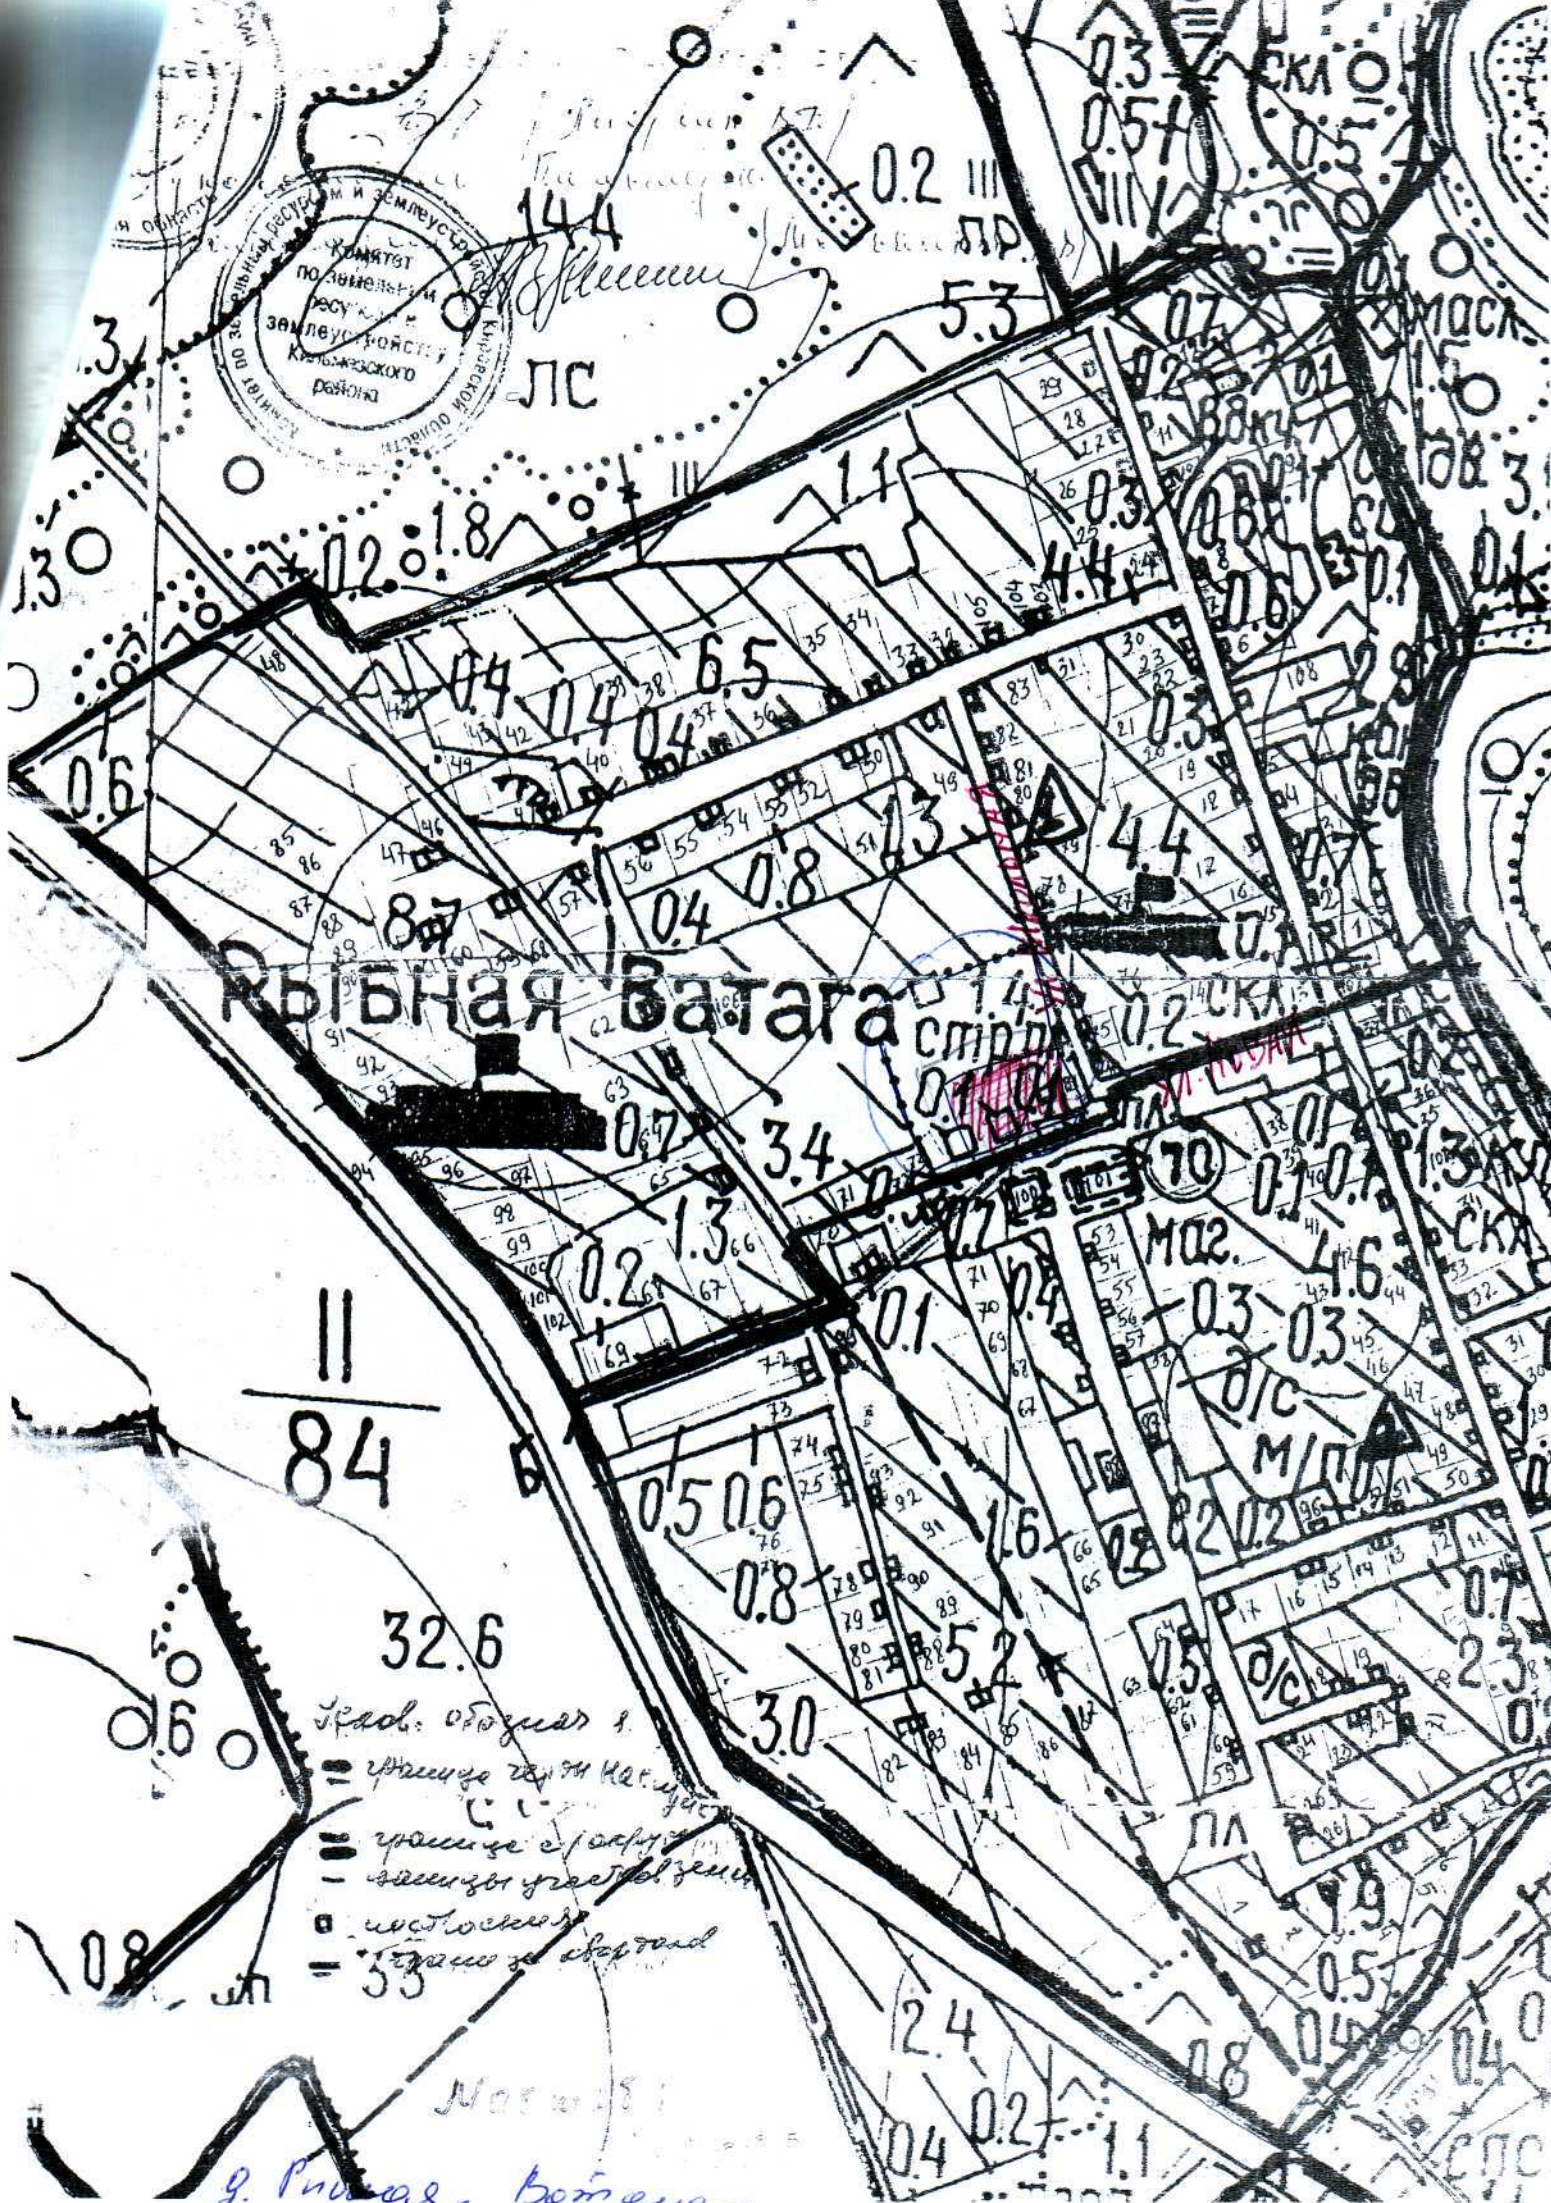

- Удобр. обозначен
- = площадь участка
- = площадь с/угодий
- площадь земель земли
- площадь воды
- площадь застроенная

г. Рыбная - Ватага